

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
ul. Energetyków 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 72 00

Gorzów Wlkp., 26.09.2011 r.

OD2/ZR1/777/2011

Urząd Gminy Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
rozbudowa remizy - sala, Górecko, 19A, dz. nr 261
warunki dotyczą wzrostu mocy w istniejącym obiekcie
z mocą przyłączeniową 32 kW (wzrost mocy o 16 kW)
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Istniejące przyłącze napowietrzne 0,4 kV
S-1199 obw. 1

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.

1.1 zakres niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator

Zasilanie z istniejącej sieci 0,4 kV.

1.2 zakres dotyczący budowy przyłącza

Zasilanie z istniejącego przyłącza napowietrzego 0,4 kV

2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

WLZ wykonać przewodem YDY lub YLY 4x16 mm²

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski prądowe przewodów przyłącza przy szczycie budynku w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Istniejąca tablica rozdzielcza, w miejscu łatwodostępnym.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni - licznik trójfazowy

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wyłącznik instalacyjny nadprądowy lub rozłącznik instalacyjny z członem przeciążeniowym In-50A

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE


1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.

3. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylenia częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
5. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
6. ENEA Operator Sp. z o.o. zapewni dostawę energii elektrycznej po spełnieniu wymogów określonych w warunkach przyłączenia i zawartej umowie o przyłączenie.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
~~Dyrektor Rejonu~~
z up. Kierownik Działu Zarządzania Dystrybucją
Feliks Jacko

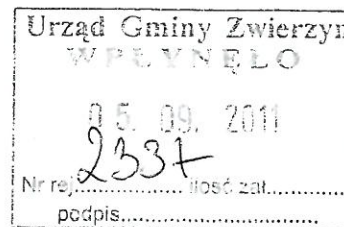

Urząd Gminy Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn

Nasz znak: ZW/17/2011

Stare Kurowo 2011-09-02

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

W odpowiedzi na Pana wniosek podajemy następujące warunki techniczne do projektu przyłącza wodnego do nieruchomości położonej w miejscowości Górecko, działka nr 261.

1. Przyłącze wodne

- podłączenie obiektu należy wykonać od istniejącego wodociągu wg załączonej mapy,
- montaż nawiertki 110/40 mm łącznie z obudową i skrzynką uliczną do zasuw ustawioną na poziomie nawierzchni,
- rura \varnothing 40 PE,
- ułożenie rury na głębokości min. 1,5 m,
- wodomierz \varnothing 25, umieścić piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem, dostępem osób niepowołanych,
- w przypadku braku możliwości j/w wodomierz umieścić w studzience poza budynkiem,
- montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego.

2. W oparciu o w/w dane należy opracować projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym przyłącza.

Dokumentacja powinna uwzględniać:

- Inne uzbrojenie podziemne istniejące jak i projektowane (kanały sanitarne, gazociągi, kanały deszczowe, c.o., lokalizacje szamb, kable energetyczne i telekomunikacyjne, inne uzbrojenia)

Projekt zagospodarowania działki, opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. celem zgłoszenia.

3. Dokumentację przyłącza należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz właścicielami działek w przebiegu przyłącza. W przypadku, jeżeli zachodzi potrzeba projekt przyłącza należy przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.
4. Po uzyskaniu w/w uzgodnień, należy przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, z których jeden pozostaje w aktach PGK i M Sp. z o.o. w Starym Kurowie.
5. W okresie 1. miesiąca po otrzymaniu niniejszych warunków należy wyrazić zgodę na ich przyjęcie (pisemne), a w terminie 12. miesięcy wykonać ustalone zadania. Niedotrzymanie tych terminów powoduje wygaśnięcie ważności wydanych warunków o ile odbiorca nie przedłużył ich ważności.
6. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
7. Koszty zainstalowania wodomierza głównego pokrywa PGK i M Sp. z o.o. w Starym Kurowie.
8. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez PGK i M Sp. z o.o. w Starym Kurowie.
9. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 79a
66-540 STARE KUROWO

Zatwierdził:

PREZES

inż. Rafał Rokaszewicz